




Zakład Kominiarski Waszek Spółka Jawna
43-450 Ustroń ul. Wantuły 47
NIP: 548-266-77-50 REGON: 243691993 KRS: 0000526894
Adres korespondencyjny: 43-450 Ustroń, ul. Wantuły 1
tel/fax 33 854 37 59 kom 602 777 897
e-mail biuro@waszek.pl www.kominiarz.waszek.pl

Zrzeszony w Beskidzkim Cechu Kominiarzy

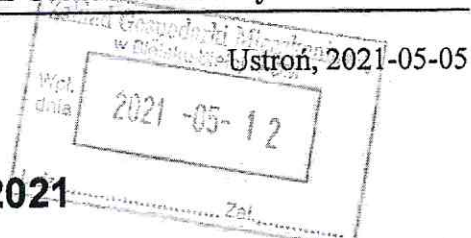

Opinia nr 00661/2021

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku mieszkalny położonym w 43-300 Bielsko-Biała przy ulicy Piastowska 18 dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Piastowska 18 . Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Józef Waszek w celu: kontrola przewodów kominowych

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Podczas kontroli przewodów kominowych w mieszkaniu nr 1 pracownicy Zachariasz Cieśnar , Marcin Materna stwierdzili że, po zdemontowaniu gazowego podgrzewacz ciepłej wody w łazience można zamontować kocioł CO gaz zamkniętą komorą spalania . Kocioł CO gaz zamkniętą komorą spalania należy podłączyć do przewodu kominowego obecnie podłączony jest gazowy podgrzewacz ciepłej wody w łazience . Przewód kominowy w którym będzie podłączony kocioł CO gaz zamkniętą komorą spalania jest zabezpieczony wkładem kominowym kwasoodpornym do w/w wkładu kominowego należy zamontować wkładem kominowym Ø 0,80 z uszczelkami . Pobór powietrza do kotła CO gaz zamkniętą komorą spalania należy wykonać między wkładami . Pomieszczenie łazienki posiada wentylację wywiewną .

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 (Dz.U. nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.


Potwierdzenie odbioru opinii

Data opinii i podpis: 5.05.21 *Staboles*

MISTRZ KOMINIARSKI
Józef Waszek
Opiniodawca
Nr dyplomu 588/75
(uprawniony mistrz kominiarski)

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia Prawidłowości wykonywania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2021-03-13

OPINIA NR: 186B/2021

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **BIELSKO-BIAŁA** przy **STEFANA BATOREGO nr 5 M 2** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **JAN LISAK**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA WENTYLACJĘ GRAWITACYJNĄ PODŁĄCZONĄ DO PRZEWODU NR 1.
2. W CELU WYKONANIA OGRZEWNIA GAZOWEGO ZEZWALA SIĘ NA PODŁĄCZENIE PIECA GAZOWEGO 2 FUNKCYJNEGO KONDENSACYJNEGO DO PRZEWODU KOMINOWEGO NR 2 W PRZEDPOKOJU.
3. PRZEWÓD KOMINOWY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ WKŁADEM KWASOODPRONYM O ŚR FI 80 KTÓRY POSŁUŻY DO WYRZUTU SPALIN, ZACIĄG POWIETRZA WYKOANĆ Z KLATKI SCHODOWEJ.
4. PRZEWÓD KOMINOWY NA DACHU ZAKOŃCZONY JEST WYLOTAMI BOCZNYMI, WYKONAĆ GÓRNY.
5. PIEC GAZOWY NALEŻY ZAMONTOWAĆ W KUCHNI.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:


Data opinii i podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych


Mistrz Kominarski
Jarosław Fajfrzyk
Opiniodawca
Nr upraw. 2936/08
(uprawniony mistrz kominarski)
tel. 606 366 526

BARTOREGO 5 LEWA STRONA BUDYNKU, WEJŚCIE DO BUDYNKU, 12-03-2021

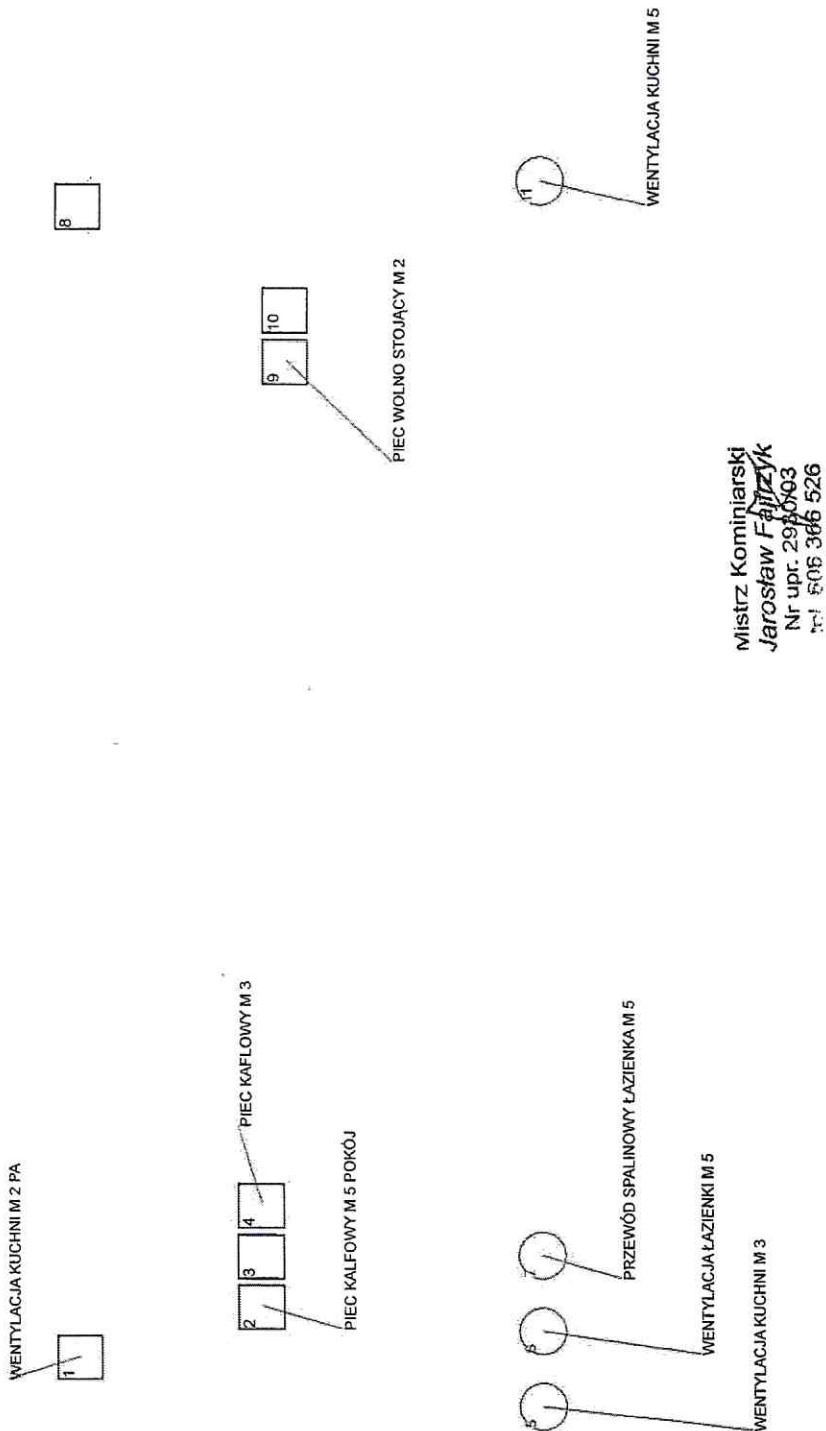

Mistrz Kominjarski
Jarosław Fajzyk
Nr upr. 29100/03
tel. 506 366 526

tel. 664-458-549



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2021-05-12

OPINIA NR: 283B/2021

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **BIELSKO-BIAŁA** przy **STEFANA BATOREGO nr 9 A M 13** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **LUCYNA SIKORA**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA PIECYK GAZOWY I FUNKCYJNY PODŁĄCZONY DO PRZEWODU SPALINOWEGO.
2. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA WENTYLACJĘ GRAWITACYJNĄ.
3. ZEZWALA SIĘ NA PODŁĄCZENIE KOTŁA GAZOWEGO 2 FUNKCYJNEGO KONDENSACYJNEGO, KOCIOŁ NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO PRZEWODU SPALINOWEGO.
4. PRZEWÓD SPALINOWY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ WKŁADEM KWASOODPORNYM O ŚR FI 80 KTÓRY POSŁUŻY DO WYRZUTU SPALIN, ZACIĄG POWIETRZA WYKONAĆ Z SZACHTU KOMINOWEGO LUB KLATKI SCHODOWEJ.
5. LOKAL POSIADA 1 PIEC KAFLOWY, PIEC NALEŻY ZLIKWIDOWAĆ.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Data opinii i podpis: ...

13. 5. 2021r
Lucyna Sikora

MISTRZ KOMINIARSKI
Jarosław Fajfrzyk

Opiniodawca: Nr. upr. 2930/03
tel. 606 366 526
(uprawniony mistrz kominarski)

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2020-05-07

OPINIA NR: 201B/2020

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **Bielsko-Biała** przy **Wita Stwosza nr 7 m 7** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **Bochenek Czesława**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Opinia Wstępna

1. Pomieszczenie kuchni posiada wentylację grawitacyjną podłączoną do przewodu wentylacyjnego nad drzwiami. Drugą kratkę na ścianie należy zdemontować a otwór zamurować.
2. W pomieszczeniu kuchni znajduje się piec gazowy 1 funkcyjny podłączony do przewodu spalinowego, Przewód jest zabezpieczony wkładem kwasoodpornym o średnicy fi 150.
3. Po zdemontowaniu pieca gazowego 1 funkcyjnego, do istniejącego przewodu spalinowego należy zamontować wyrzut spalin z rury kwasoodpornej o średnicy fi 80 a zaciąg powietrza wykorzystać z siniejącego wkładu.
4. Po w/w pracach zezwala się na podłączenie pieca gazowego 2 funkcyjnego kondensacyjnego.
5. Na dzień kontroli sprawdzone przewody drożne.
6. Istniejące piece kaflowe należy odłączyć od przewodów dymowych a otwory zamurować.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)

Data opinii i podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

Mistrz Kominiarski
Jarosław Fajfrzyk
nr wpk 2930/03
tel. 606 366 526



Zakład Kominiarski Waszek Spółka Jawna
43-450 Ustroń ul. Wantuły 47
NIP: 548-266-77-50 REGON: 243691993 KRS: 0000526894
Adres korespondencyjny: 43-450 Ustroń, ul. Wantuły 1
tel/fax 33 854 37 59 kom 602 777 897
e-mail biuro@waszek.pl www.kominiarz.waszek.pl

Zrzeszony w Beskidzkim Cechu Kominiarzy

Ustroń, 2019-01-29

Opinia nr 00111/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku mieszkalny położonym w 43-300 Bielsko-Biala przy ulicy Szkolna 16 dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolna 16. Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Józef Waszek w celu: wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Podczas kontroli przewodów kominowych w mieszkaniu nr 4 P. Honkisz Genowefy pracownicy Zachariasz Cieślar, Marcin Materna stwierdzili że, w łazience zamontowany jest gazowy podgrzewacz na ciepłą wodę. W łazience brak wentylacji wywiewnej. W pomieszczeniu kuchni jest wentylacja wywiewna. W pokoju jest piec pokojowy kaflowy. Piec pokojowy kaflowy w pokoju należy odłączyć od przewodu kominowego i rozebrać. W pomieszczeniu kuchni należy zamontować kocioł CO gaz zamkniętą komorą spalania. Kocioł CO gaz zamkniętą komorą spalania należy podłączyć do przewodu kominowego wentylacyjnego w kuchni. W/w przewód kominowy należy zabezpieczyć wkładem kominowym koncentrycznym. Wentylację z kuchni należy podłączyć kanałem do przewodu kominowego w łazience po odłączeniu gazowego podgrzewacza na ciepłą wodę w łazience.

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 (Dz.U. nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii

Data opinii i podpis:

MISTRZ KOMINIARSKI
Opinia Józef Waszek
Nr dypl. 133/03, Nr. upr. 0002/M
Uprawnienia w zakresie eksploatacji
Nr D/133/03/14 Nr E/274/159/14
Uprawnienia: est. mgr, dozór i eksploatacja
Nr 2D/1441/30/14, 2E/1438/354/14

Uwagi:

00111/2019

Strona 1



Zakład Kominiarski Waszek Spółka Jawna
43-450 Ustroń ul. Wantuły 47
NIP: 548-266-77-50 REGON: 243691993 KRS: 0000526894
Adres korespondencyjny: 43-450 Ustroń, ul. Wantuły 1
tel/fax 33 854 37 59 kom 602 777 897
e-mail biuro@waszek.pl www.kominiarz.waszek.pl

Zrzeszony w Beskidzkim Cechu Kominiarzy

Ustroń, 2021-04-26

Opinia nr 00630/2021

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku mieszkalny położonym w 43-300 Bielsko Biala przy ulicy Grunwaldzka 19 dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Grunwaldzkiej 19 . Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Józef Waszek w celu: kontrola przewodów kominowych

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Podczas kontroli przewodów w mieszkaniu nr 1 kominowych Zachariasz Cieślak , Marcin Materna stwierdzili że. po zdemontowaniu gazowego podgrzewacza ciepłej wody w łazience można zamontować kocioł CO gaz zamkniętą komorą spalania . Kocioł CO gaz należy podłączyć do obecnego przewodu kominowego w którym podłączony jest gazowy podgrzewacz ciepłej wody . W/w przewód kominowy zabezpieczony jest wkładem kominowym kwasoodpornym . Dopływ powietrza do kotła należy wykonać zgodnie z DTR urządzenia . Pomieszczenie łazienki posiada wentylację grawitacyjną wywiewną .

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 (Dz.U. nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii

Data opinii i podpis:

MISTRZ KOMINIARSKI

mgr Piotr Waszek

Nr. dypl. 0933/001/1904 upr. 0002/M

Uprawnienia gaz. dozór i eksploatacja


Nr E-3/1483/659/19 (D-37) 19

Uprawnienia wen. h. doz. ja

Nr E-2/1483/659/19 Nr D-2/1483/659/19

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia Prawidłowości wykonywania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2021-05-13



OPINIA NR: 288B/2021

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **Bielsko-Biała** przy **Cieszyńska nr 107 M4** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **Wróblewska Antonina**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Pomieszczenie łazienki posiada wentylację grawitacyjną oraz piecyk gazowy 1-funkcyjny podłączony do przewodu spalinowego.

Wentylacja łazienki oraz piecyk gazowy podłączony do wspólnego przewodu kominowego o wymiarach 40x40.

Pomieszczenie kuchni posiada wentylację grawitacyjną podłączoną do wspólnego przewodu kominowego razem z wentylacją łazienki i piecykiem gazowym tego samego mieszkania.

Do istniejącego przewodu kominowego o wymiarach 40x40 należy zamontować wkłady kominowe ocieplone fi.150 pod wentylację kuchni, łazienki oraz pod kocioł gazowy 2-funkcyjny kondensacyjny.

Przewody wentylacyjne zakończyć nasadą H z rewizją na

koronie komina oraz skraplaczem na zakończeniu przewodu kominowego.

Należy wykonać przewód kwasoodporny powietrzno-spalinowy do pomieszczenia łazienki pod kocioł gazowy 2-funkcyjny kondensacyjny.

Należy powiększyć kubaturę łazienki do min.6,5 metra sześciennego.

Dobudowany przewód spalinowy należy wyprowadzić ponad dobudowaną wentylację o 0,5 metra.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)

Data opinii i podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

MISTRZ KOMINIARSKI
Jarosław Fajfrzyk
Nr upr. 2980/03
tel. 606 366 526



Zakład Kominiarski Waszek Spółka Jawna
43-450 Ustroń ul. Wantuły 47
NIP: 548-266-77-50 REGON: 243691993 KRS: 0000526894
Adres korespondencyjny: 43-450 Ustroń, ul. Wantuły 1
tel/fax 33 854 37 59 kom 602 777 897
e-mail biuro@waszek.pl www.kominiarz.waszek.pl

Zrzeszony w Beskidzkim Cechu Kominiarzy

Ustroń, 2021-04-06

Opinia nr 00516/2021

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku mieszkalny położonym w 43-300 Bielsko Biala przy ulicy Nad Niprem 6 dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Nad Niprem 6 . Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Józef Waszek w celu: kontrola przewodów kominowych

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Podczas kontroli przewodów kominowych w mieszkaniu nr 1 pracownicy Marcin Materna , Sebastian Ambo stwierdzili że, po zdemontowaniu gazowego podgrzewacz ciepłej wody w łazience można zamontować kocioł CO gaz zamkniętą komorą spalania . Kocioł CO gaz zamkniętą komorą spalania należy podłączyć do przewodu kominowego nr 14 zaznaczonym na szkicu orientacyjnym gdzie obecnie podłączony jest gazowy podgrzewacz ciepłej wody w łazience . Przewód kominowy nr 14 w którym będzie podłączony kocioł CO gaz zamkniętą komorą spalania należy zabezpieczyć wkładem kominowym \varnothing 0,80 z uszczelkami . Pobór powietrza do kotła gazowego łazienka I p wykonać z przestrzeni pomiędzy murowanym przewodem kominowym, a wkładem kominowym w przewodzie kominowym . Wentylację w łazience w mieszkaniu nr 1 I p w przewodzie kominowym nr 16 należy zamurować . Wentylację w łazience I p nr 1 należy podłączyć do przewodu kominowego nr 13 w którym obecnie podłączony jest piec pokojowy z mieszkania . Piec pokojowy z przewodu kominowego nr 13 należy odłączyć .Przed podłączenie kratki wentylacyjnej w przewodzie nr 13 , przewód kominowy należy zabezpieczyć wkładem kominowym ponieważ jest to przewód dymowy . W mieszkaniu w drzwiach łazienkowych suma otworów nie ma 220 cm² . Należy w/w drzwiach łazienkowych wykonać otwory nawiewne o polu pow. 220cm².

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 (Dz.U. nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiański)

Data opinii i podpis:

MISTRZ KOMINIARSKI
Józef Waszek
Nr dyplomu 588/75

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia Prawidłowości wykonywania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.



Zakład Kominiarski Waszek Spółka Jawna
43-450 Ustroń ul. Wantuły 47
NIP: 548-266-77-50 REGON: 243691993 KRS: 0000526894
Adres korespondencyjny: 43-450 Ustroń, ul. Wantuły 1
tel/fax 33 854 37 59 kom 602 777 897
e-mail biuro@waszek.pl www.kominiarz.waszek.pl

Zrzeszony w Beskidzkim Cechu Kominiarzy

Ustroń, 2020-02-28

Rysunek Nr 00035/2020

Data wykonania 2020-02-28

Nazwa właściciela posesji: **Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Nad Niprem 6**













Adres właściciela posesji: **43-300 Bielsko - Biała ul. Nad Niprem 6**

Adres posesji: **43-300 Bielsko Biała ul. Nad Niprem 6**

Opis: **Inwentaryzacja przewodów kominowych w całym budynku**

Lp	Legenda
1	3m wolny
2	16m wolny
3	10m piec pokojowy Ip m nr 2
4	6m wolny
5	2m wolny
6	3m piec gazowy łazienka Ip m nr 2 (wkład)
7	3m wentylacja łazienka Ip m nr 2 (wkład)
8	11m piec pokojowy Ip m nr 2
9	7m kominiek pokój Iip m nr 3
10	10m wentylacja lokal użytkowy parter
11	5m wolny
12	2m wentylacja pokój z aneksem kuchennym Iip m nr 3
13	10m piec pokojowy Ip m nr 1
14	10m piec gazowy łazienka Ip m nr 1
15	7m wolny
16	13m wentylacja łazienka Ip m nr 1, wentylacja kuchnia parter m nr 5, zasys powietrza do kotła zamkniętą komorą spalania m nr 5 - rura PCV
17	12m kocioł gazowy 2F zam. kom. spal. łazienka parter m nr 5
18	3m wentylacja WC Iip m nr 3 rura PCV
19	10m wentylacja kuchnia Ip m nr 2
20	6m wolny
21	2m kocioł gazowy 2F łazienka zam. kom. spal. Iip m nr 3


22	2m wentylacja łazienka IIp m nr 3
23	2m wentylacja pokóí parter m nr 5, wentylacja pokój Ip m nr 1

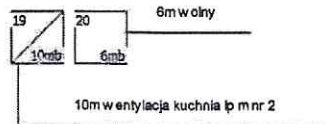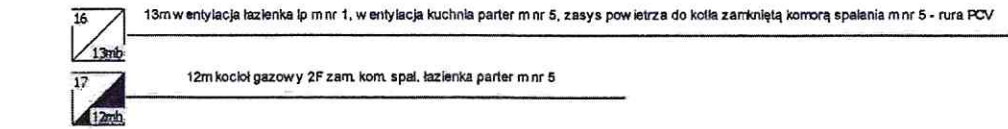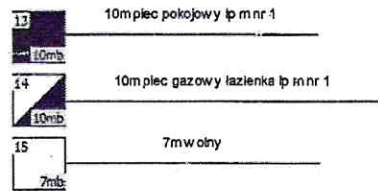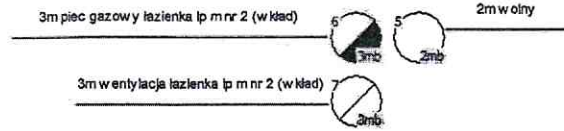

wejście do budynku

2m wentylacja pokój parter m nr 5, wentylacja pokój lp m nr 1

P. Sawy

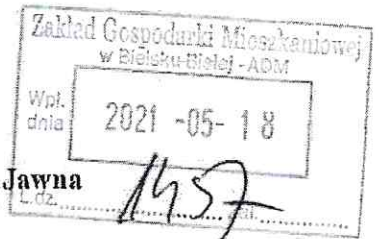

Zakład Kominiarski Waszek Spółka Jawna
43-450 Ustroń ul. Wantuły 47
NIP: 548-266-77-50 REGON: 243691993 KRS: 0000526894
Adres korespondencyjny: 43-450 Ustroń, ul. Wantuły 1
tel/fax 33 854 37 59 kom 602 777 897
e-mail biuro@waszek.pl www.kominiarz.waszek.pl

Zrzeszony w Beskidzkim Cechu Kominiarzy

Ustroń, 2021-05-10

Opinia nr 00679/2021

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku mieszkalny położonym w 43-300 Bielsko-Biała przy ulicy Cieszyńska 62 dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul Cieszyńskiej 62 . Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Józef Waszek w celu: kontrola przewodów kominowych

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Podczas kontroli przewodów w mieszkaniu nr 5 kominowych Zachariasz Cieślar , Marcin Materna stwierdzili że, po zdemontowaniu gazowego podgrzewacza ciepłej wody w kuchni można zamontować kocioł CO gaz zamkniętą komorą spalania . Kocioł CO gaz należy podłączyć do obecnego przewodu kominowego w którym podłączony jest gazowy podgrzewacz ciepłej wody . W/w przewód kominowy zabezpieczony jest wkładem kominowym kwasoodpornym . Do w/w wkładu kominowego należy wprowadzić wkład kwasoodporny z uszczelkami \varnothing 0,80 mm do odprowadzenia spalin z nowo zamontowanego kotła CO gaz zamkniętą komorą spalania . Dopływ powietrza do kotła CO gaz będzie z przestrzeni między wkładami . Pomieszczenie kuchni posiada wentylację grawitacyjną wywiewną .

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 (Dz.U. nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii


Data opinii i podpis: *10.05.21* *[Signature]*

MISTRZ KOMINIARSKI
mgr Piotr Waszek
Nr. dypl. 2932/03 , Nr. upr. 0002/M
Uprawnienia w z. dozór i eksploatacja
Nr 5-31484/19
Opinia nr 00679/21
Uprawnienia w z. cech. dozór i eksploatacki
Nr (E) 1484/19
(E) 1484/19

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia Prawdliwość wykonywania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.*

*Jeśli opinia kominiarska stanowi o prawidłowym wykonaniu zaleceń zapis z punktu 1 nieobowiązuje.



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2021-05-04

OPINIA NR: 268B/2021

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **BIELSKO-BIAŁA** przy **ARMII KRAJOWEJ nr 317 M 1** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **FRANCISZKA SIEDLARCZYK**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. POMIESZCZENIE ŁAZIENKI POSIADA WENTYLACJE GRAWITACYJNĄ.
2. POMIESZCZENIE ŁAZIENKI POSIADA PIEC GAZOWY PODŁĄCZONY DO PRZEWODU SPALINOWEGO, OBECNIE PIEC JEST USZKODZONY.
3. LOKAL POSIADA PIEC KAFLOWY, PIEC NALEŻY ZLIKWIDOWAĆ, OTWÓR PO PIECU ZAMUROWAĆ.
4. PO LIKWIDACJI ISTNIEJĄCEGO PIECA GAZOWEGO ZEZWALA SIĘ NA PODŁĄCZENIE KOTŁA GAZOWEGO 2 FUNKCYJNEGO KONDENSACYJNEGO.
5. PRZEWÓD SPALINOWY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ WKŁADEM KWASOODPORNYM O ŚR FI 80 KTÓRY POSŁUŻY DO WYRZUTU SPALIN, ZACIĄG POWIETRZA WYKONAĆ Z SZACHTU KOMINOWEGO.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Data opinii i podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

MISTRZ KOMINIARSKI
Jarosław Fajfrzyk
Opinia nr. 2930/03
(uprawniony mistrz kominarski)
tel. 606 366 526



ZAKŁAD KOMINIARSKI - MARIUSZ CISEK
BIELSKO - BIAŁA, UL. KOMOROWICKA 4/9 TEL. 607-401-642

Zrzeszony w Beskidzkim Cechu Kominiarzy

ZAKŁAD KOMINIARSKI
MARIUSZ CISEK
43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 4/9
tel. (0) 607 401 642
NIP 937-142-81-74 R-070733202

Bielsko-Biała dnia 10.05.2021

OPINIA Nr 12/2021

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo - kominowych
w Bielsku-Białej ul. Ratuszowa Nr. 3
dotyczącą mieszkania Nr 2. Tapta Ob. Cyp. Barbara
sporządzoną przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ki mistrza kominarskiego
Ob. Mariusz Cisek w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia.
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń.

W związku z czym stwierdza się co następuje:

Stwierdzono - w pomieszczeniu kuchnio-kuchnia znajdują się dwa przewody spalinowy PCW oraz wentylacji grawitacyjnej. Przewody kominowe obrotowe, nowiers obrotowy, brak uwięźnięć w oknie PCW, uszczelnienie gorące zamontowane nad wąż nieprzewodkowy. Rura aluminiowa łącząca piasek z przewodem kominowym należy wymienić - ze stali nierdzewnej. Proponuje się montaż kotła z wentylacją komową spalarnia. Podkreślenie należy wykonać do istniejącego przewodu spalinowego. Głóg kominowy zabezpieczyć od rewersyjnego dopływu strumienia powietrza.

(wymienić sposoby usunięcia wadliwego działania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe (od urządzeń gazowych) podlegają

Obowiązkowi czyszczenia minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.

Inne uwagi: To wykonaniu złożyć do zakładu kominarskiego w celu wyłączenia z eksploatacji do zakładu Gazowni.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym art. 62 Dz. U. nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 r. Ustawę o Ochronie p.poż. (Dz. U. Nr 81 poz. 351 z dnia 11.09.1991 r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy Wykonawcze i obowiązujące normy. Opinię sporządzoną w 2-dy egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1) Użytkownik 2) A-A

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis

Opiniodawca

rejonowy Mistrz kominarski

DYPL. MISTRZ KOMINIARSKI

Mariusz Cisek

nr dypl: 2496/99; nr opr: 0021

43-300 Bielsko-Biała

Warsztat - Biuro: ul. Komorowicka 8

tel. 607 401 642